



# 状況別ホルムアルデヒド平均濃度(1)

## ■ 築年数によるホルムアルデヒド平均濃度

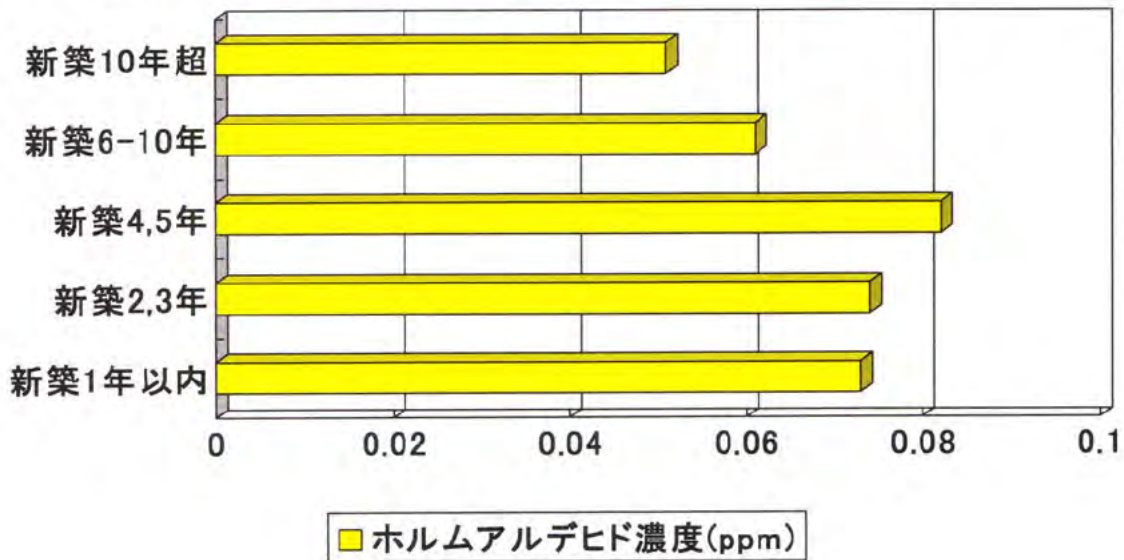

出典: 室内空気対策研究会実態調査分科会 平成12年度報告書


## ■ 温度によるホルムアルデヒド平均濃度

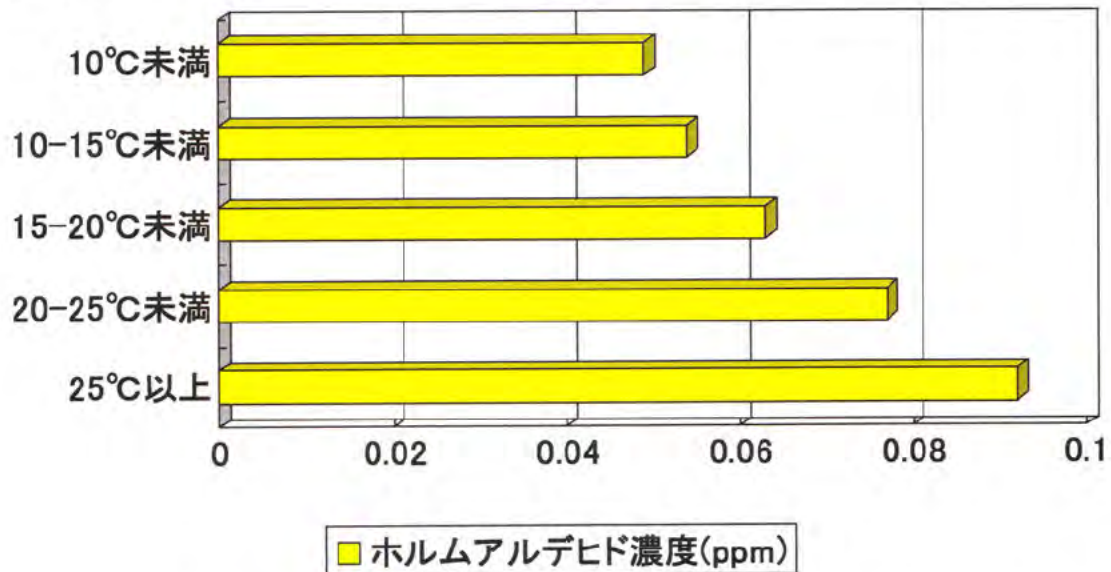

出典: 室内空気対策研究会実態調査分科会 平成12年度報告書

# 状況別ホルムアルデヒド平均濃度(2)

## ■階数によるホルムアルデヒド平均濃度

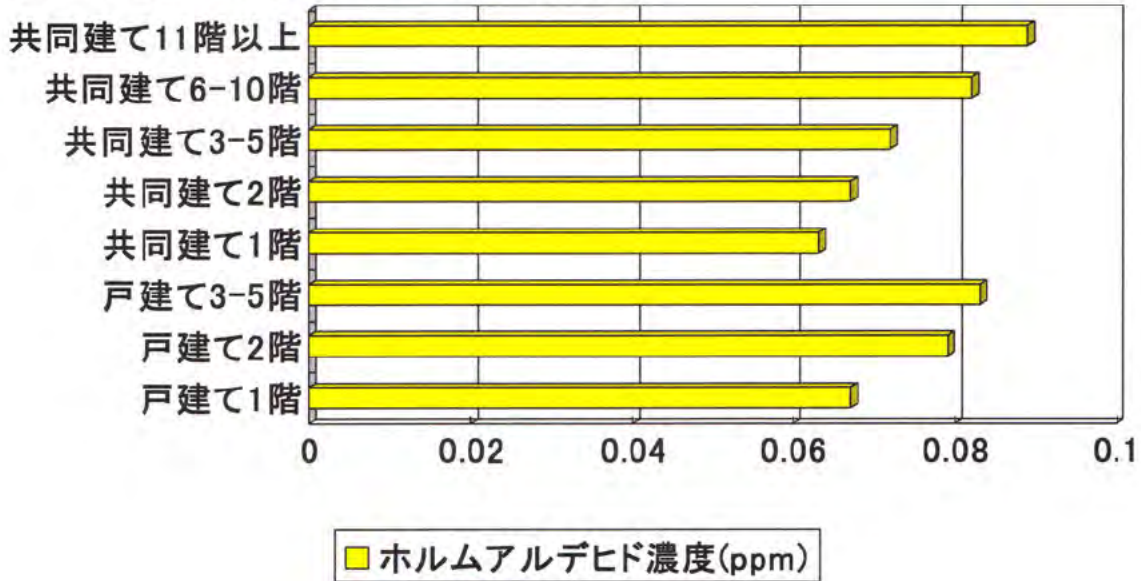

出典: 室内空気対策研究会実態調査分科会 平成12年度報告書